

BOXY PRO ÚCHOVU ZEMŘELÝCH (RAKVE 1-2 patra)

Základem systému pro úchovu zemřelých (RAKVE 1-2 patra) je **chladicí komora**, sestavená ze sendvičových PUR panelů opláštěných bíle lakovaným pozinkovaným plechem tl. 0,6mm nebo plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm. Systém spojení panelů umožňuje jednoduchou instalaci případně i demontáž a možnost rozšíření komory. Komora je vybavena izolačními otočnými dveřmi 800 x 850mm nebo 800 x 1500mm (š/v).

Zařízení slouží pro uložení zemřelých při teplotě 0° až +2°C (pokud je termín pohřbu do 7 dnů po úmrtí) nebo pro uložení zemřelých při teplotě -10°C (pokud je tento termín delší), určeno zákonem 256/2001 Sb..

V nabídce je provedení vnitřních regálů, podnosů a vozíků určených pro rakve (celková hmotnost do 230kg) v jednom nebo dvou patrech nad sebou, provedení komory je s nebo bez izolované podlahy.

Základní vnitřní rozměr komory pro jednopatrové provedení je 1000/2500/1000mm (š/hl./v), pro dvoupatrové provedení 1000/2500/1600mm (š/hl./v), další rozměry viz tab.. Dvoupatrový systém může být navržen i jako sestava dvou navazujících navzájem propojených chladicích komor (= 4x rakev).

Součástí vybavy **komory s izolovanou podlahou** je **regálový systém** pro rakve uložené na podnosech opatřených kolečky. Další částí vybavy jsou **manipulační vozíky** určené pro dopravu a ukládání podnosů s rakvemi do zásobníku komory.

Součástí vybavy **komory bez izolované podlahy** je **vozíkový systém** (rakve jsou uloženy přímo na vozíku).

Regály, podnosy a vozíky jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli.

Na přání je možná dodávka komory dle požadavků zákazníka. Pro úchovu více zemřelých v rakvi je možno použít boxy v provedení R-robustním (samostatný prospekt).

Rozměry chladicí komory:


Komora s podlahou	vnější rozměry / vnitřní rozměry mm (š/hl./v)	Komora bez podlahy	vnější rozměry / vnitřní rozměry mm (š/hl./v)
1x PATRO		1x PATRO	
1 dveře	1150 x 2650 x 1150 / 1000 x 2500 x 1000	1 dveře	1150 x 2650 x 1075 / 1000 x 2500 x 1000
2x PATRO		2x PATRO	
1dveře	1150 x 2650 x 1750 / 1000 x 2500 x 1600	1 dveře	1150 x 2650 x 1675 / 1000 x 2500 x 1600
2 dveře	2150 x 2650 x 1750 / 2000 x 2500 x 1600	2 dveře	2150 x 2650 x 1675 / 2000 x 2500 x 1600

V nabídce jsou různé druhy **chladicích zařízení** podle požadované vnitřní teploty, podle uspořádání chlazení, ale vždy s ohledem na nízkou energetickou náročnost. Pro spolehlivý a úsporný chod chladicího zařízení je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla.


a) **blokové uspořádání** kompaktní chladicí jednotka je umístěna na stropě nebo stěně boxu a fouká ochlazený vzduch do boxu

b) **splitové uspořádání** v boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch a kondenzační jednotka je umístěna vně boxu, případně mimo místnost

Komora s izolovanou podlahou

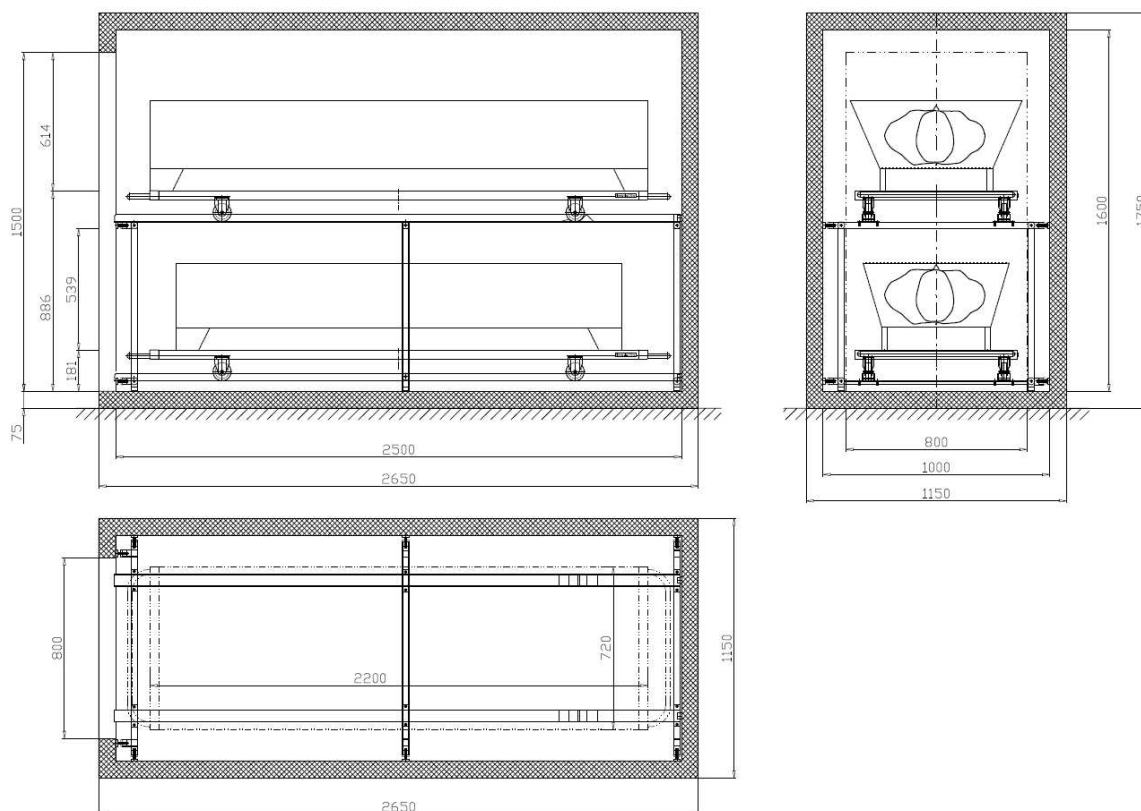

Komora bez izolované podlahy

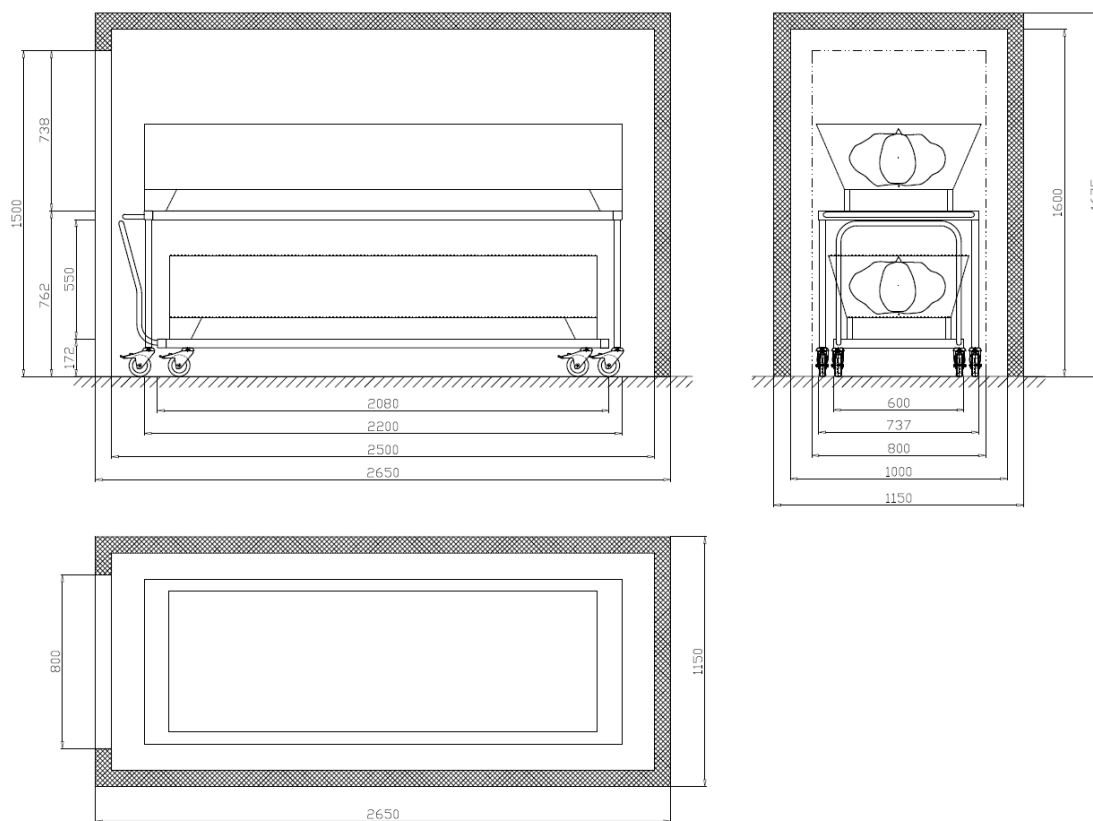

Sídlo firmy:

☑ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com

Obchodně-technické oddělení:

☑ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>