

OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE

Fyzikální laboratoř, tel. 0658 / 518 336
Palackého 121, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK

Počet listů: 3
Strana: 1
Počet příloh: 3

Protokol o zkoušce číslo: NOX M 010/00

Datum měření: 21.12.2000

Měřil: Ing. Sklenářová

Datum zpracování: 22.12.2000

Zákazník:

SCHULTE CZ s.r.o.
Pivovarská 503
686 01 Uherské Hradiště

Zák. OHS číslo: 2000 0722P

Měřeno na žádost: Zákazníka

Doprovázel: p. Gřunděl

Účel měření: proměření mikroklimatických podmínek

Místo měření:

Výrobní haly firmy HK Konstrukce s.r.o.

Zkušební metody:

Hygienický předpis sv. 39/1978 sm. 46

Zkušební zařízení:

Kulový teploměr Vernon Jokl, Testo 452.

Nejistota měření: $\pm 20\%$


Třída přesnosti:

OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE
Tř. Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek
Oddělení fyzikální laboratoře
tel. 0658/518336, fax 0658/35015

Razítko

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů (výsledky měření v terénu se týkají pouze doby měření). Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý

	Zpracoval:	Schválil:
Jméno:	Ing. Sklenářová	Ing. Sklenářová
Datum:	22.12.2000	5.12.01
Podpis:		

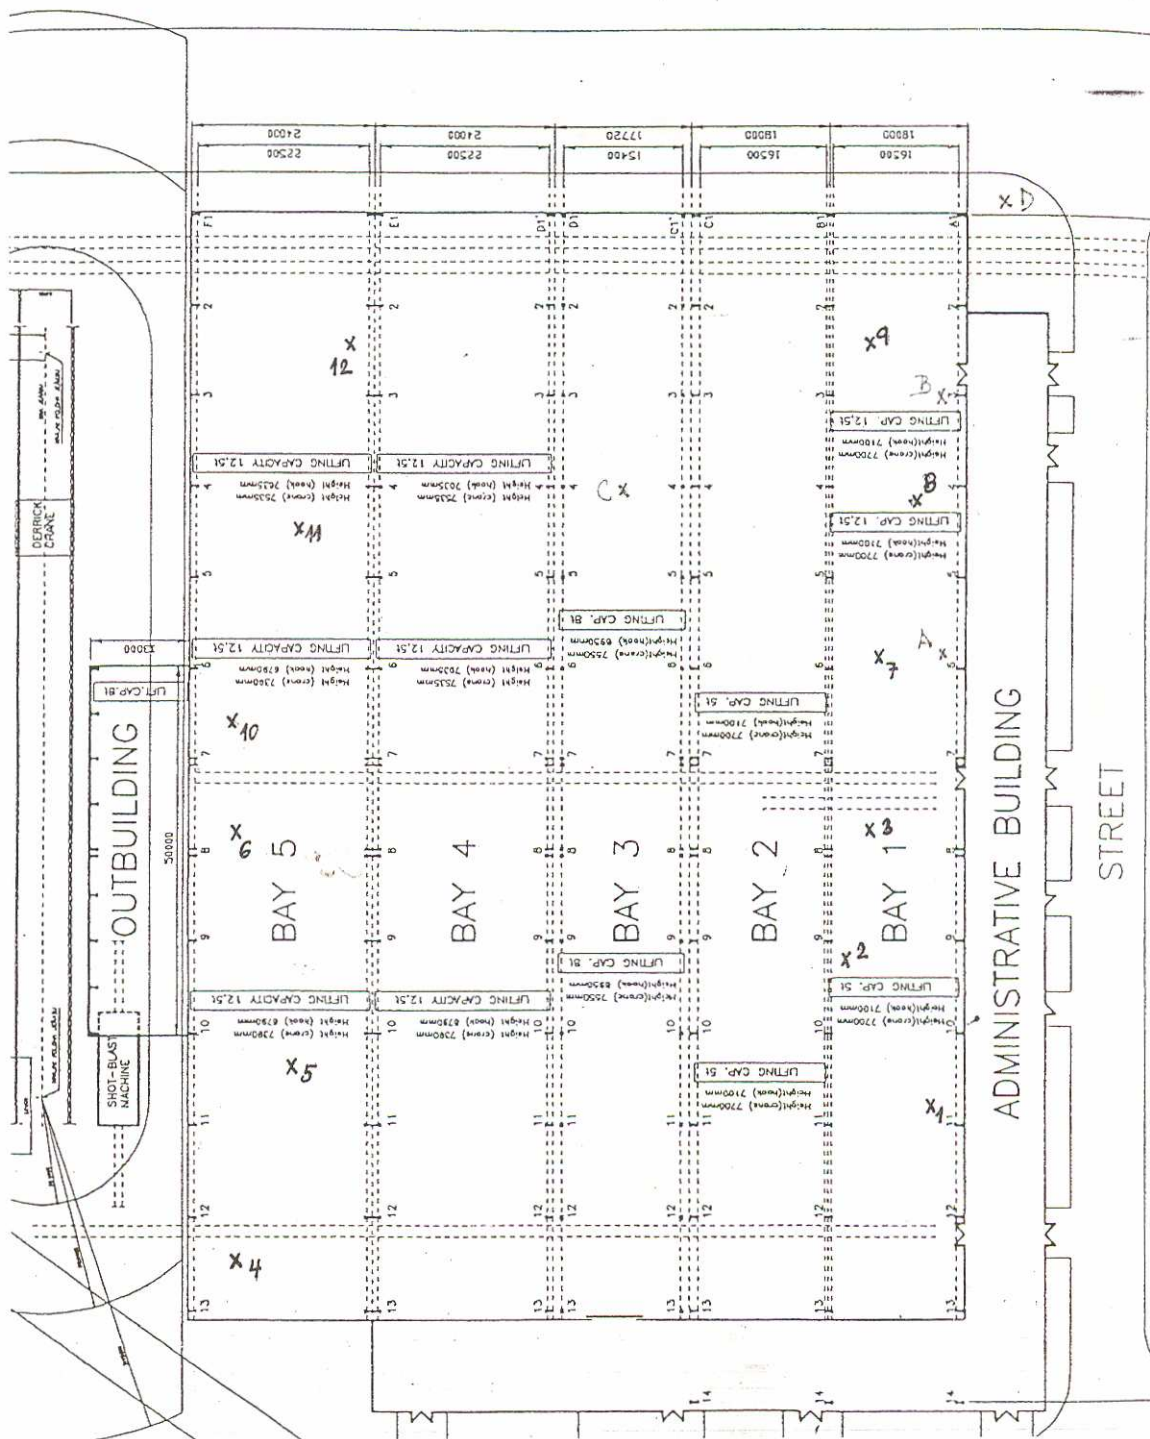

pis měřících míst:

Měřící místo A - hala č.1 sloup A6 - sonda umístěno 15 cm pod střechou

Měřící místo B - hala č.1 sloup A3 - sonda umístěno 150 cm nad podlahou

Měřící místo C - hala č.3 - uprostřed haly - sonda umístěno 150 cm nad podlahou, pod začátkem zářiče č.7

Měřící místo D - venku - před halou - sonda umístěno 150 cm nad terénem

Měřící místo A

datum:	čas:	teplota vzduchu: [t]	relat.vlhkost vzduchu: [%]	proudění vzduchu: [m/s]
4.1.2001	13:33:42	17,1	34,60	0,12
	13:38:42	16,9	34,90	0,04
	13:43:42	16,8	36,50	0,01
	13:48:42	16,7	37,30	0,04
	13:53:42	16,6	37,50	0,03
	13:58:42	16,5	37,90	0,02
	14:03:42	16,5	38,00	0,08
	14:08:42	16,2	38,60	0,04
	14:13:42	16,2	38,60	0,06
	14:18:42	16,2	38,50	0,06

Měřící místo B

datum:	čas:	teplota vzduchu: [t]	relat.vlhkost vzduchu: [%]	proudění vzduchu: [m/s]
4.1.2001	14:26:03	15,8	38,50	0,08
	14:27:03	15,7	38,40	0,12
	14:28:03	15,8	38,20	0,09
	14:29:03	15,7	38,10	0,07
	14:30:03	15,6	38,40	0,09
	14:31:03	15,8	38,60	0,09
	14:32:03	15,8	38,50	0,09
	14:33:03	15,8	38,40	0,09
	14:34:03	15,8	38,50	0,08
	14:35:03	15,8	38,60	0,09

Měřící místo C

datum:	čas:	teplota vzduchu: [t]	relat.vlhkost vzduchu: [%]	proudění vzduchu: [m/s]
4.1.2001	15:05:19	14,1	45,70	0,15
	15:12:32	14,5	41,70	0,20
	15:13:32	14,7	42,00	0,21
	15:14:32	14,5	40,50	0,17
	15:15:32	14,6	40,00	0,15
	15:16:32	14,6	39,70	0,18

Měřící místo D

datum:	čas:	teplota vzduchu: [t]	relat.vlhkost vzduchu: [%]	proudění vzduchu: [m/s]
4.1.2001	14:46:10	3,5	75,10	0,02
	14:47:10	3,5	80,20	0,00
	14:48:10	2,9	83,00	0,69
	14:54:19	3,5	83,90	0,36
	14:54:26	3,6	83,70	0,30

Měřící místa A, B, C, D zakreslena v příloze čís. 1.